

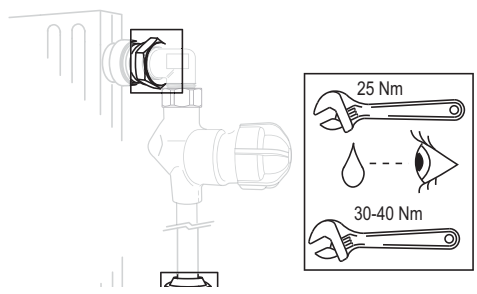
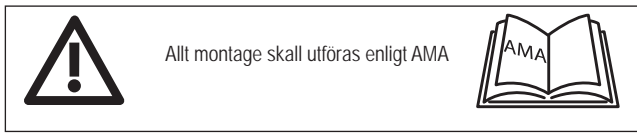
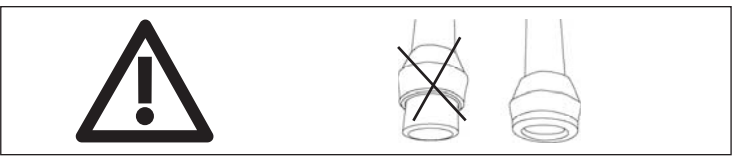
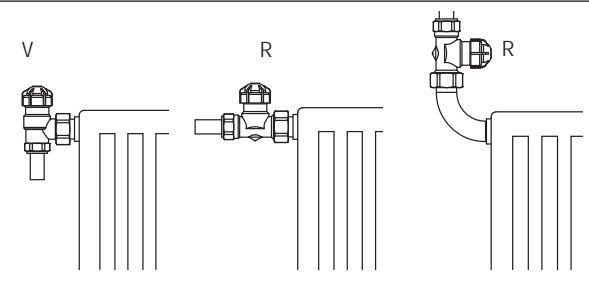
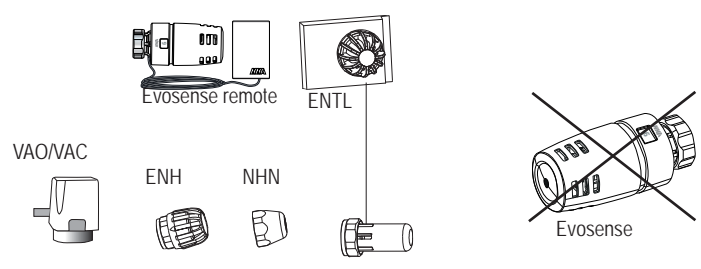
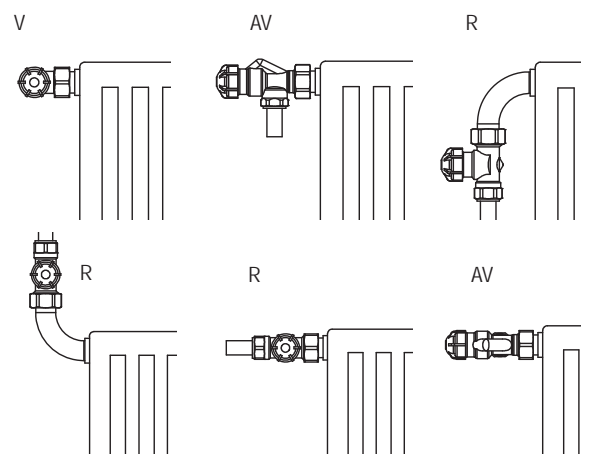


3/4 varv / of a turn / Umdrehung /
d'un tour / kierrosta / omdrejning - 2K

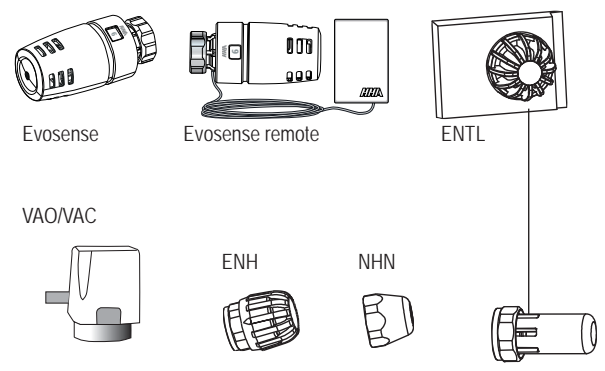


Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.
Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.
Kann auch in Kuhl Anlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.
Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.
Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.
Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.

Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö Forindstilling

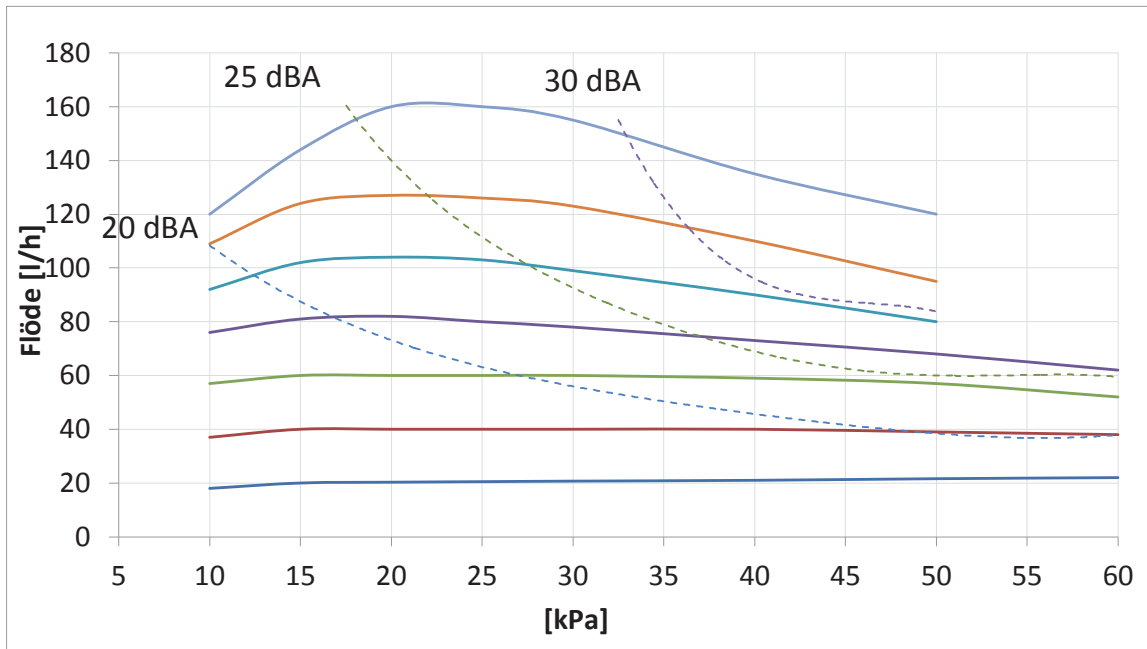

| | 5 kPa | 10 kPa | 15 kPa | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 40 kPa | 50 kPa | 60 kPa |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 l/h | 11 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 40 l/h | 26 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 |
| 60 l/h | 42 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 52 |
| 80 l/h | 56 | 75 | 80 | 81 | 79 | 75 | 68 | 63 | 60 |
| 100 l/h | 66 | 92 | 102 | 104 | 104 | 99 | 90 | 80 | * |
| 120 l/h | 75 | 109 | 124 | 127 | 126 | 123 | 110 | 95 | * |
| 160 l/h | 85 | 120 | 144 | 160 | 160 | 155 | 135 | 120 | * |

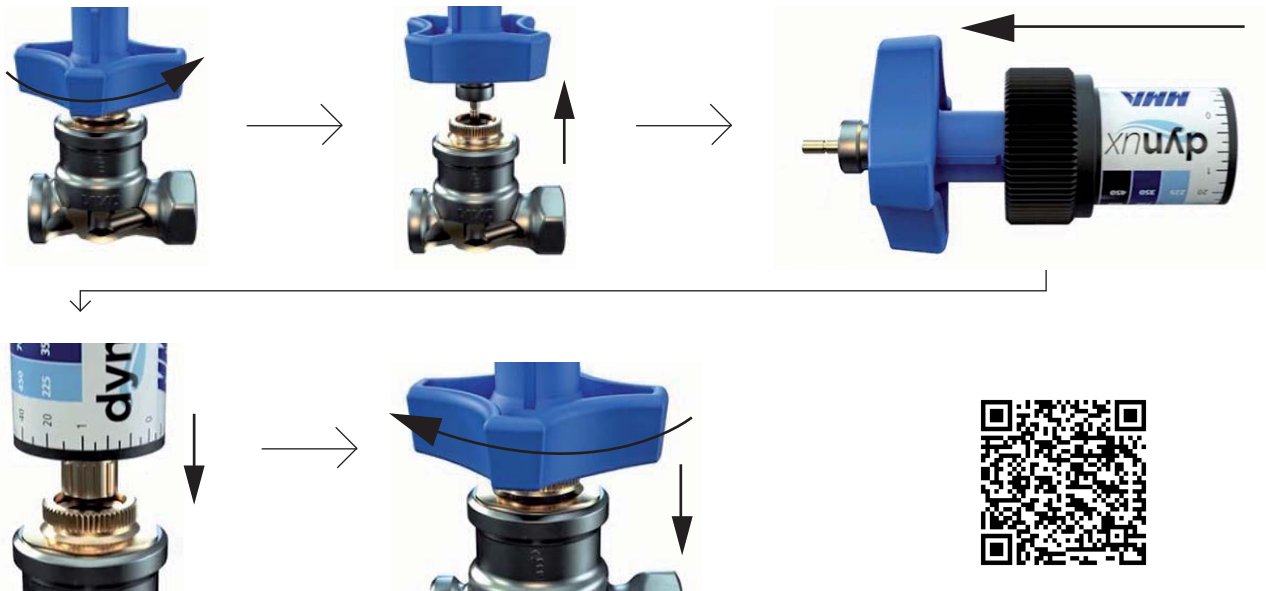

FV 23

Inställning med verktyg FV 23.
 Setting by means of the FV 23.
 Voreinstellung mit Werkzeug FV 23.
 Réglage à l'aide de l'outil FV 23.
 Työkalun asetus FV 23.
 Indstilling med værktøjet FV 23.

Förinställning och mer information
 Pre-setting and more information
 Voreingestellt und weitere Informationen.
 Préréglé et plus d'informations
 Esiasetus ja lisätietoja
 Forundstilling og mere information